



Medio P

IP20   3 x 2,5 5 x 2,5 DALI 


Julkisten tilojen valaisin | Armatur för offentliga utrymmen | Office luminaire

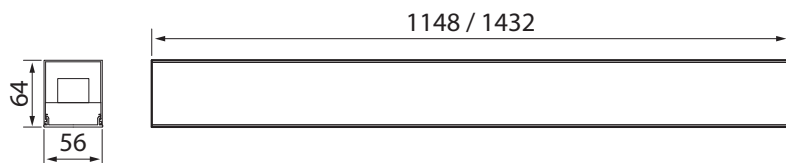


L < 2000mm

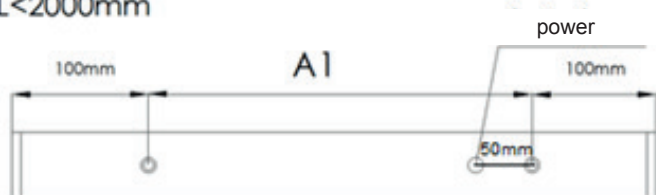

L > 2000mm

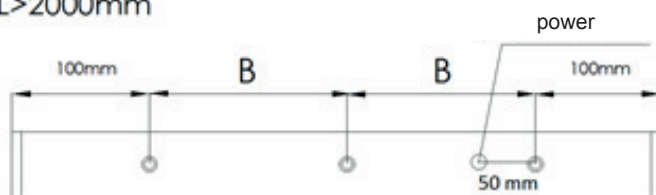

L	A1	B
566	366	-
846	646	-
1126	926	-
1406	1206	-
1686	1486	-
1967	1767	-
2247	-	1023
2527	-	1163
2807	-	1303
3087	-	1443
3367	-	1583

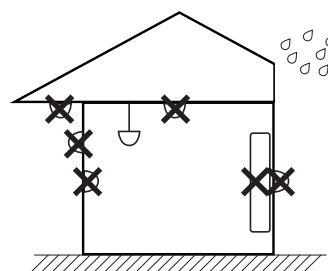

FI

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

SE

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan i denna armatur ska endast ersättas av tillverkaren eller hans servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.









EN

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Medio P

IP20   3 x 2,5 5 x 2,5 DALI 

Julkisten tilojen valaisin | Armatur för offentliga utrymmen | Office luminaire

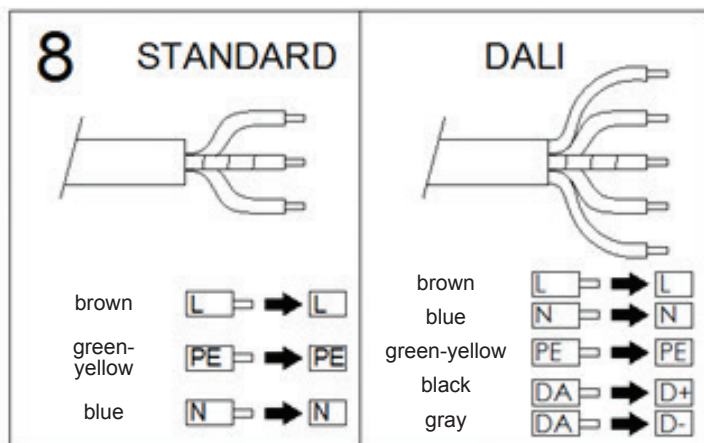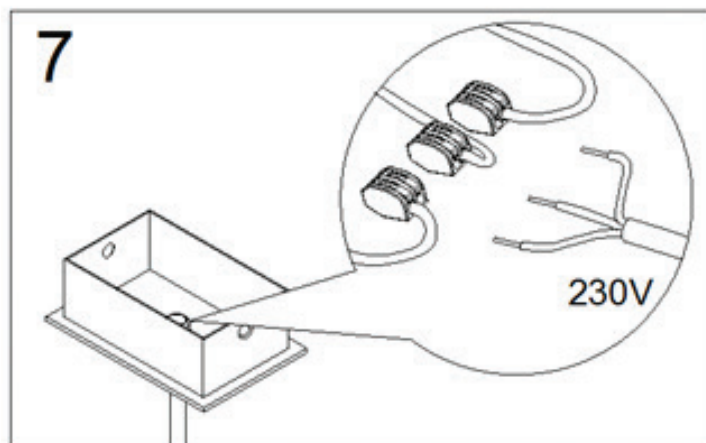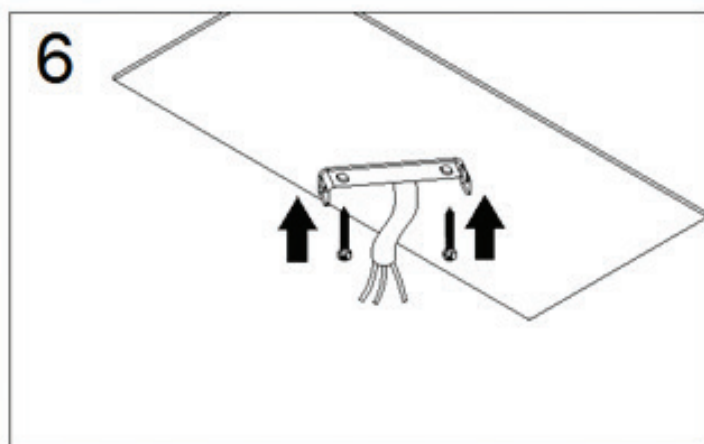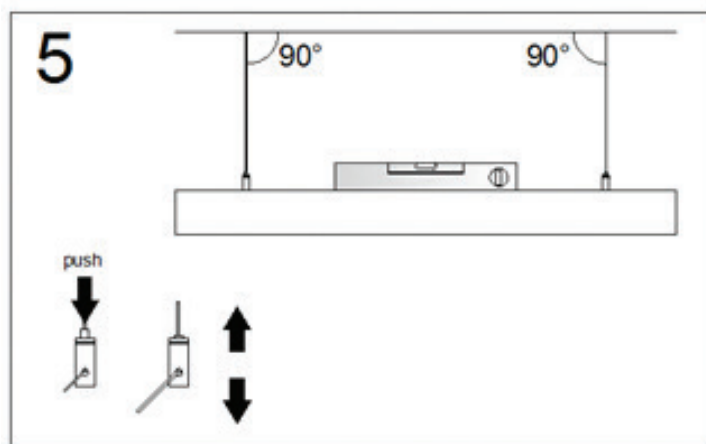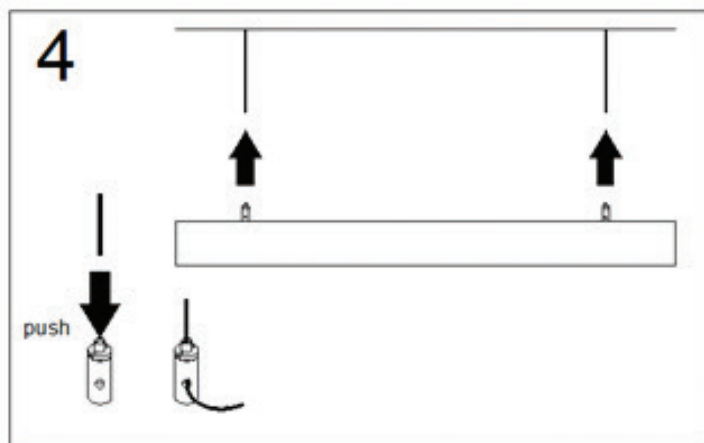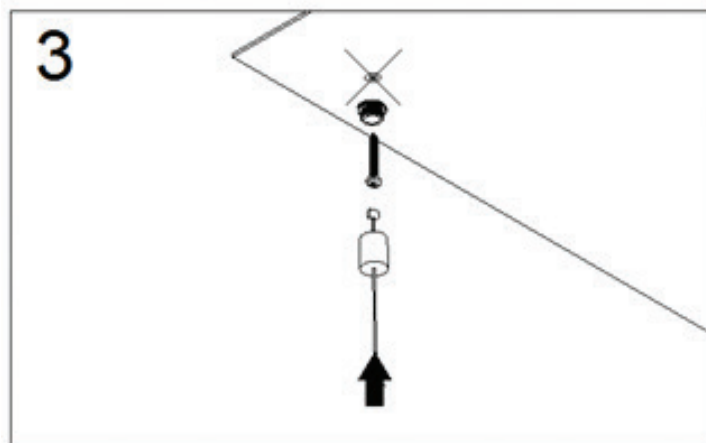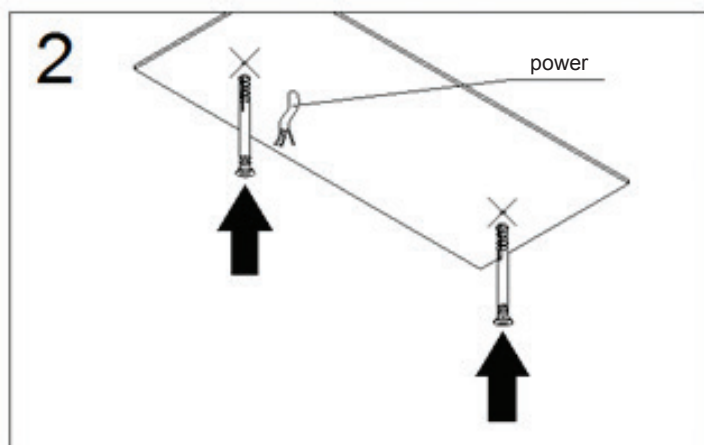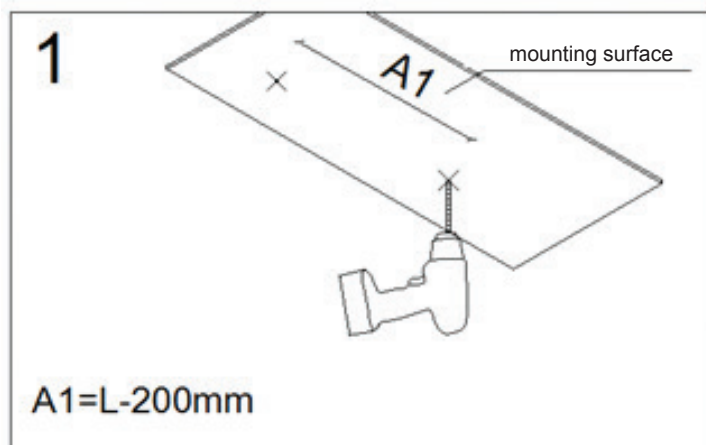

Medio P

IP20     DALI  

Julkisten tilojen valaisin | Armatur för offentliga utrymmen | Office luminaire

