


## DS-ARC1

- (G)** Arc Fault Detection Device integrated with RCBO
- (D)** Brandschutzschalter AFDD mit FI/LS-Schalter
- (I)** Rilevatore d'arco elettrico con protezione magnetotermica differenziale integrata
- (F)** DéTECTeur d'arc électrique intégré avec disjoncteur différentiel
- (E)** Detector de arco eléctrico integrado con inter. diferencial automat.

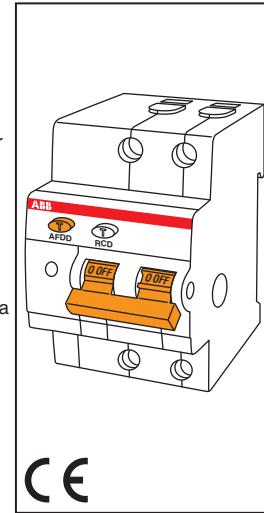

**ABB**





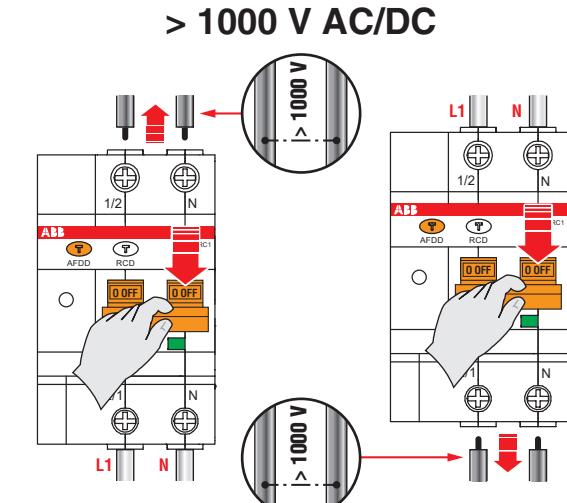


ABB S.p.A.  
V.le dell'Industria 18  
20010 Vittuone (MI), Italy


## TEST AFDD

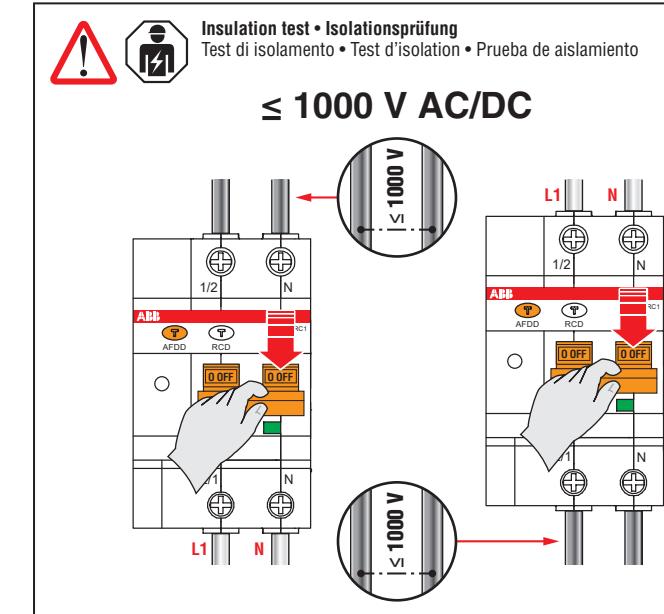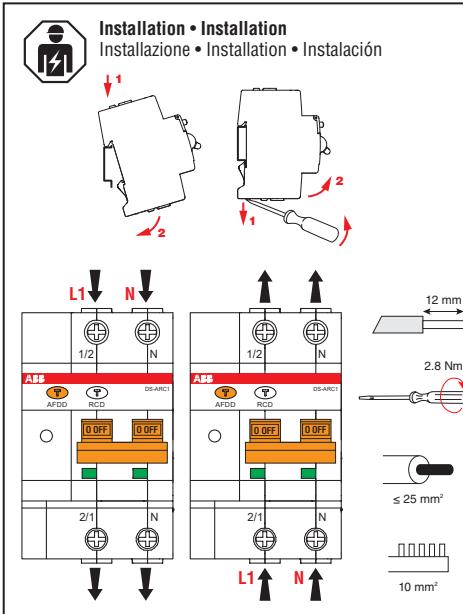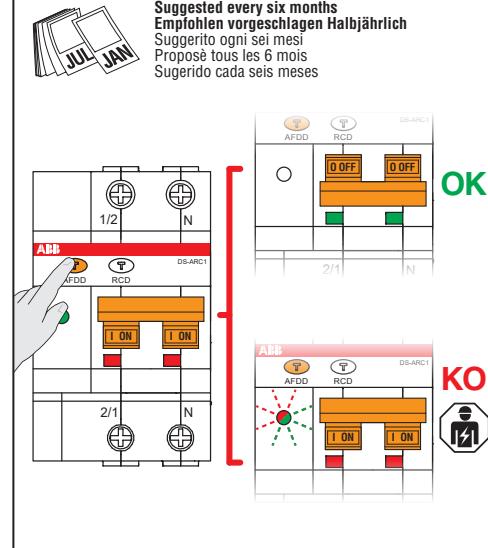

## TEST RCD



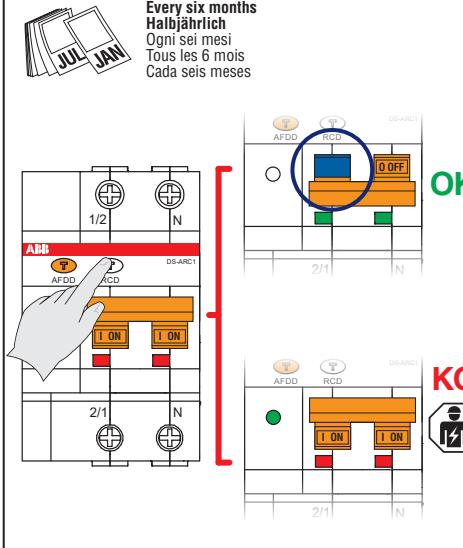


## LED indications without tripping • LED-Anzeige ohne Auslösen

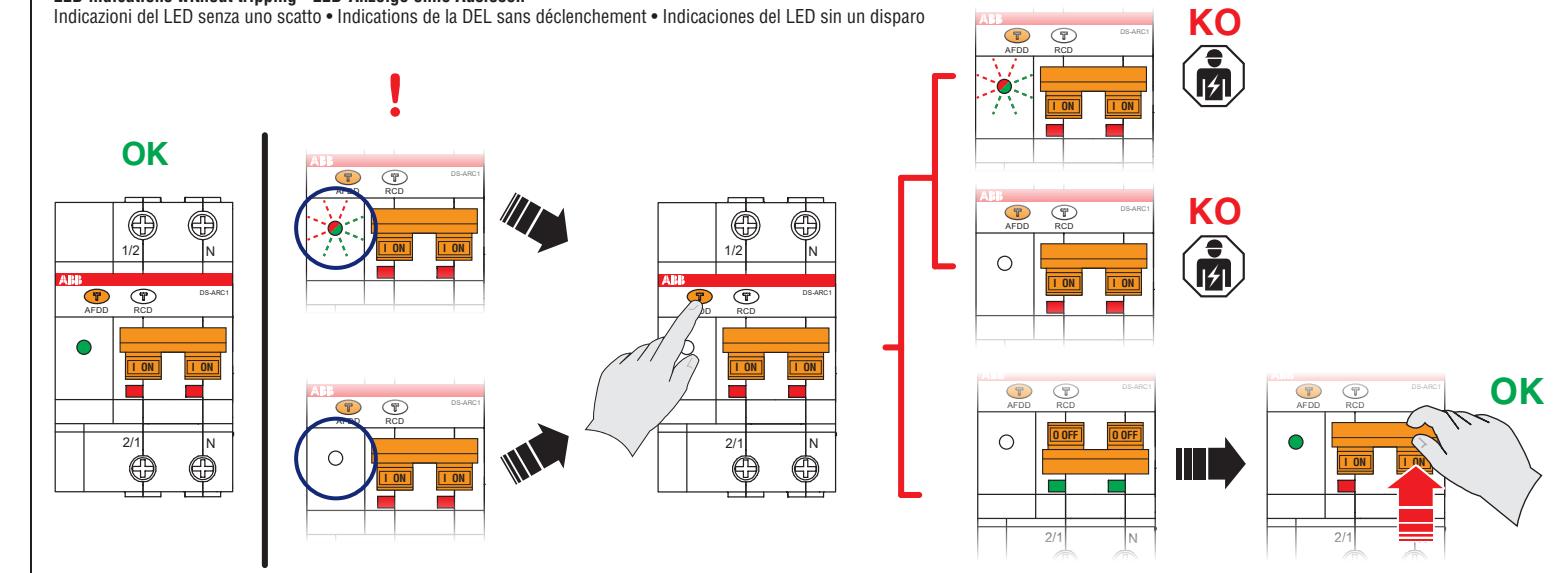

### LED indications after tripping • LED-Anzeige nach dem Auslösen

Indicazioni del LED dopo uno scatto • Indications de la DEL après déclenchement • Indicaciones del LED después un disparo

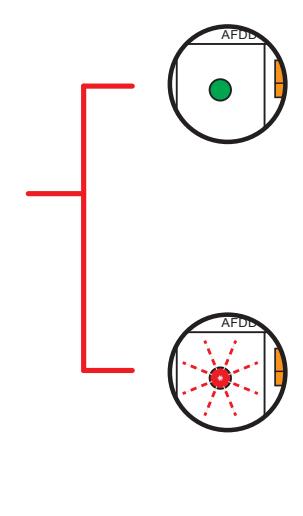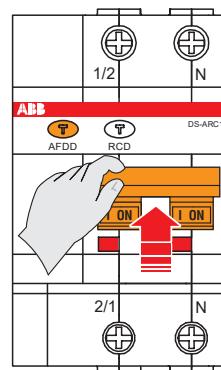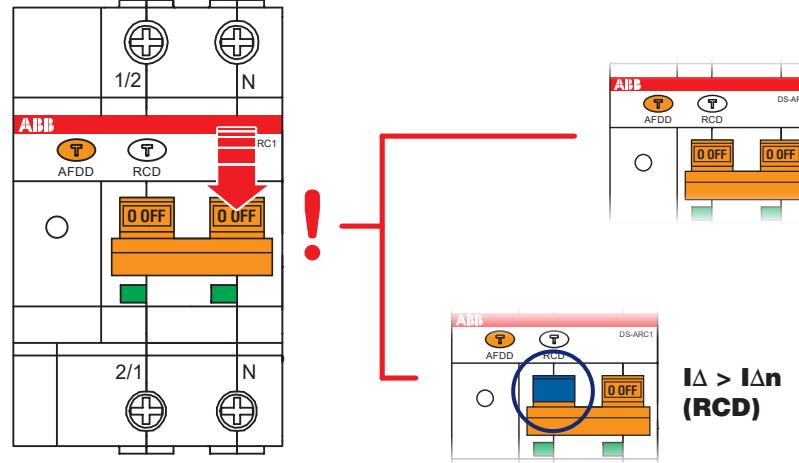

**I > In  
(MCB)**

**(AFDD)**

1 blink/sec	5 sec		
2 blink/sec	5 sec		
3 blink/sec	5 sec	<b>U &gt; 275 V</b>	

### Recall of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage


Abruf der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung

Richiamo dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione

Rappel de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension

Recuperación de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

### RECALL

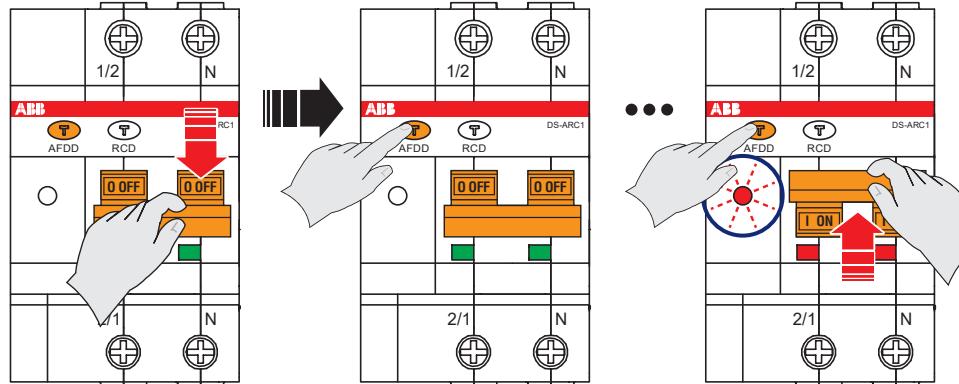

### Clearing of the memory of the last LED indication due to arc fault tripping or overvoltage

Löschen des Speichers der letzten LED-Anzeige durch Fehlerlichtbogenauslösung oder Überspannung

Cancellazione della memoria dell'ultima indicazione del LED per scatto per arco o sovratensione

Annulation de la mémoire de la dernière indication de la DEL pour déclenchement pour arc ou surtension

Limpiar la memoria de la última indicación del LED por el disparo causado por el arco o sobretensión

### CLEARING

**OK**

