


Mira–monimittarikeskusten lukitus

- keskus voidaan lukita oveen asennettavalla metallikalustelukolla
- lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan, jos energialaitoksen pitää päästä lukemaan kWh–mittarien lukemat
- lukkojen myynti: Valtuutetut Abloy–liikkeet

lisätietoa lukitustarvikkeista → www.abloy.fi

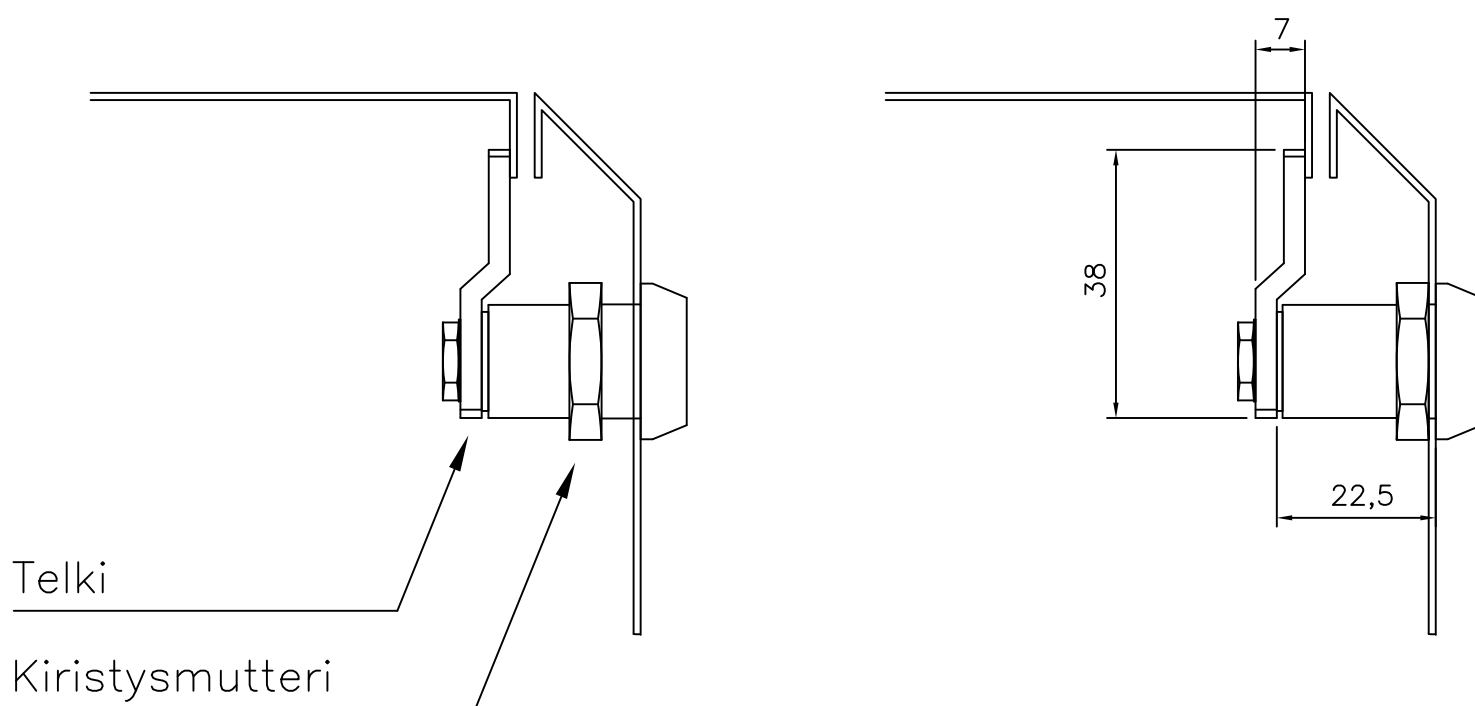

Lukko ABLOY 3275
Telki 434667

Mira–monimittarikeskusten lisätarvike ovet:

ELL 17.06 33 031 84 Ovi kuuden mittauksen keskukselle
ELL 17.09 33 031 86 Ovi yhdeksän mittauksen keskukselle

Mira–monimittarikeskusten lisätarvike pohjalevyt:

ELL 18.06 33 031 80 Pohjalevy kuuden mittauksen keskukselle
ELL 18.09 33 031 82 Pohjalevy yhdeksän mittauksen keskukselle

Huom.

Asennettaessa MIRA–keskusta tarkista että kiinnitysseinä on PALAMATONTA MATERIAALIA esim. betonia.

Jos seinä on esim. puuta käytä pohjalevyä.

Rakennustoimenpide		Piiustaloji LUKITUSOHJE	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piiustuksen sisältö MONIMITTARIKESKUS MK	
Pvm.	30.03.2009	Muutos	
Tekijä	JMa	Tark.	
Koodi	EPMK1325–206_B		
ENSTO ENSTO ELECTRIC OY Insinöörinkatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3440		Piiustuksen numero	
		Lehti	2
		Lehdistä	2